



Obecní úřad Tršice, stavební úřad
783 57 Tršice č.50

su.tršice@seznam.cz

Tel./fax: 585 750 663

V Tršicích dne 15. listopadu 2012

Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1058/12-Ka-roz

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a k podpisu: Ing. Vladimír Kubisa

OZNÁMENÍ

o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 8. 10. 2012 podala ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, Oblastní středisko Přerov, nábřeží Dr. E. Beneše 20, 750 02 Přerov v zastoupení ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

stavební úprava NNk - přípojky elektrické energie s novou přípojkovou skříní na pozemcích parc.č. 251, 251 a 266 v katastrálním území Doloplazy u Olomouce a obci Doloplazy.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Popis předmětu záměru:

Jedná se o stavbu nové kabelové přípojky elektrické energie NN-0,4 kV, která bude vedena v zemi (v minimální hloubce 80 cm), pro napojení pozemku parc.č. 266 – ovocný sad z distribuční sítě NNk-04 kV.

Stávající kabelové vedení NNk-0,4 kV AYKY J3x120+70, které vede před řadou stromů se nachází na pozemku parc.č. 265 – orná půda, bude odkopáno, přerušeno a na oba konce naspojovány nové kabely AYKY J3x120+70. Kabelové vedení dále povede přes pozemek parc.č. 251 – ostatní plocha a napojí novou přípojkovou skříní PSS200 umístěnou před oplocením pozemku parc.č. 266 – ovocný sad. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doloplazy u Olomouce a obci Doloplazy. Celková délka kabelové přípojky bude cca 10 m.

Poloha kabelu a skříně bude v souladu se situačním schématem, který je součástí tohoto oznámení.

Obecní úřad Tršice, stavební úřad (dále jen stavební úřad) v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a současně k projednání záměru zároveň nařizuje ústní jednání, které se bude konat dne

úterý 18. 12. 2010 v 8.30 hod.

se schůzkou pozvaných na místě stavby, u pozemku parc.č. 266 v Doloplazích.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, tj. do ohledání na místě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vlastníci, uživatelé, resp. správci dotčených pozemků a staveb jsou dle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., (dále jen správní řád) povinni strpět ohledání na místě samém a za tímto účelem nemovitosti pro pozvané účastníky zpřístupnit.

Do podkladů řízení lze nahlédnout u stavebního úřadu nejlépe v rámci úředních hodin, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. V ostatní dny lze nahlédnout po předešlé domluvě s úřední osobou.

Nechá-li se kdokoli z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto oznámení doručováno v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona hlavním účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou.

Upozornění pro žadatele

Žadatel dle ustanovení § 87 odst. 2) stavebního zákona musí zajistit, aby informace (obsah dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Ing. Vladimír Kubisa
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy

Doručí se:

1. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 jednotlivě na doručenkou:
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v zastoupení
ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice, IČ 26871891
2. Příslušná obec
Obec Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82
3. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou
David Dusík , Purkrabská 156/8, 779 00 Olomouc
Jakub Dusík , Purkrabská 156/8, 779 00 Olomouc
ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – střed - Veverčí
Magdaléna Krybusová, Rooseveltova 752/122, 779 00 Olomouc – Nové Sady
Naděžda Křenková, Kmochova 1072/5, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

4. Dotčené orgány:

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. odpady, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. vodního hosp., Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. ZPF, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Obecní úřad Doloplazy, ochrana přírody a krajiny, komunikací, 783 57 Tršice 50

5. Na vědomí:

Úřední deska OÚ Tršice + příloha

Úřední deska OÚ Dolopazy + příloha

Spisovna

Spis - zah. ÚŘ

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Tršice + příloha a na úřední desce Obecního úřadu Dolopazy + příloha

Toto oznámení je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst.1) stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Tršice. Současně musí být vyvěšeno na úřední desce z důvodu informovanosti, avšak bez správních účinků vztahujících se na doručení.

Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád).


Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Sousedící parcely
 260 Götzl Roman Ing.
 263, 459 Krybusová Magdaléna
 Křenková Naděžda

Dotčené parcely
 261 Obec Doloplazy
 265 Pátek Moravý, s.p.
 266 Dusík David
 Dusík Jekub

SCHEMA JIŠTĚNÍ

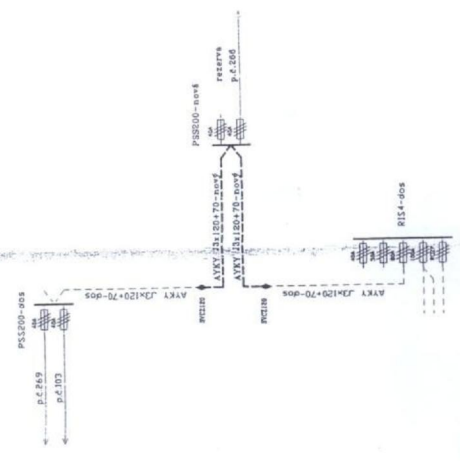


elpremont
 - s.r.o.
 VILKOVSKÁ 103, 750 01
 VELKA BRÁNY 125, 750 01
 IČ: 268 71 891, DIČ: CZ26871891
 Adresa pro doručování: DOLOPLAZY 134, 753 56



LEGENDA:
 - PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
 - STÁVAJÍCÍ TELEFON
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

- PROSTŘEDÍ DLE ČSN33200-3c-AB8-VENKOVNÍ PROSÍDRY, BA5-SKŘÍNĚ A TS
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚROVÁNÍM NA VÝKRESE
- PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA PLOCHU ZAJISTI INVESTOR PODLE USTANOVENÍ § 4, VYHL. Č 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ DOTČENÝCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ !!!

Vedoucí projektant	David Rataj
Zodpovědný projektant	David Rataj
Vypracoval	Jana Šarníková
Investor	ČEZ Distribuce a.s.
Místo	Doloplazy
Název akce	Doloplazy, Dusík - stavební úprava NNk IV-12-8007180
Datum: 09/2012 Formát: 2x44 Měřítko: 1:500 Čís. zak.: 60-5-12 Stupeň: SP+RS Soubor: Doloplazy_Dusik_NNk Výška č. výkresu: 01	

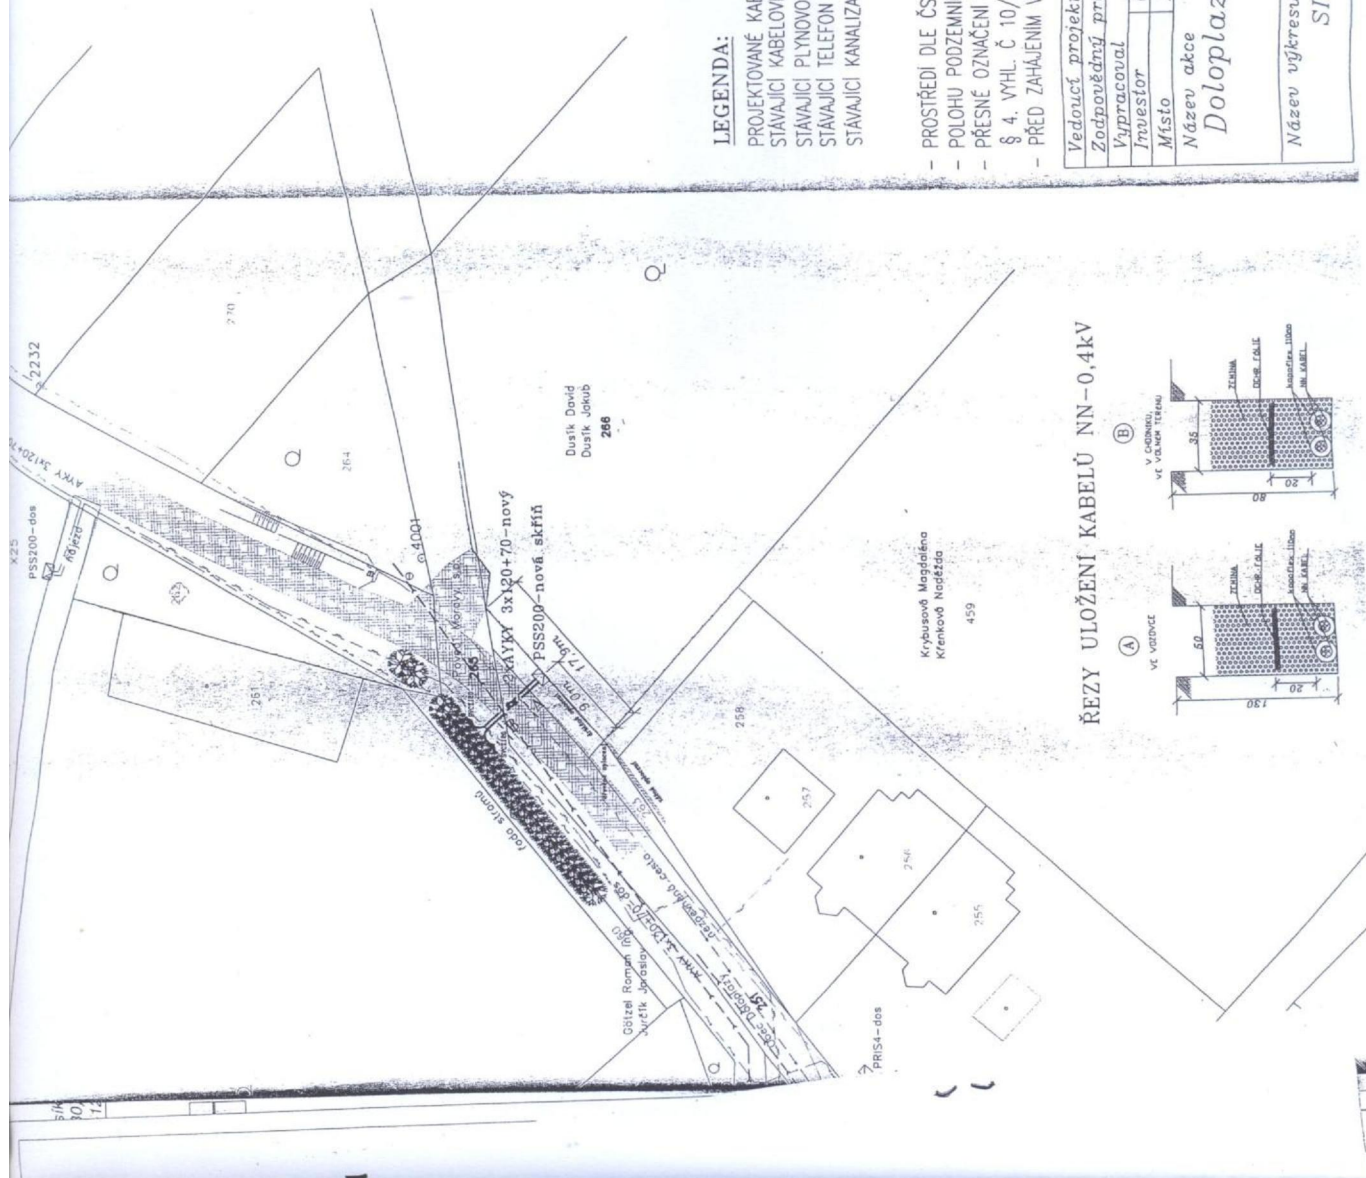

ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ NN - 0,4kV

